

DESCRIZIONE		REVISIONE							CARATTERISTICHE QUADRO			
FOGLIO		1	2	3	4	5	6	7				
1	INDICE FOGLI											
2	FRONTE QUADRO E DIMENSIONI D'INGOMBRO								NORMA CEI EN 61439-1 CEI EN 61439-2 (CEI 17-113/114)			
3	SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA								NATURA DELLA CORRENTE ALTERNATA			
4	SCHEMA MULTIFILARE ARRIVO LINEA								FREQUENZA NOMINALE (Hz) 50			
5	SCHEMA MORSETTIERE								TENSIONE NOMINALE D'IMPIEGO (Ue) 400/230V			
6									TENSIONE NOMINALE D'ISOLAMENTO (Ui) 690V			
7									TENSIONE NOMINALE DI TENUTA A IMPULSO (Uimp) 8kV			
8									TENSIONE NOMINALE DEI CIRCUITI AUSILIARI (Ue) 230Vca			
9									SISTEMA DI DISTRIBUZIONE TN-S			
10									CORRENTE NOMINALE (InA) 80A			
11									CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI BREVE DURATA 1s (Icw) 10kA			
12									CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI PICCO (Ipk) 17kA			
13									CORRENTE NOMINALE DI C.C. CONDIZIONATA (Icc) -			
14									GRADO DI PROTEZIONE (IEC 60529) (IP) 66			
15									MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LA SCOSSA ELETTRICA (IP) 2X			
16									CONDIZIONI DI SERVIZIO NORMALI			
17									GRADO DI INQUINAMENTO (IEC 60947-1) 3 INDUSTRIALE			
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												

DESCRIZIONE:
Q3 - QUADRO SEZIONAMENTO UPS
FORNITURA QUADRI ARENA PARCO DELLA MUSICA
INDICE FOGLI

Q service S.r.l.
QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI - SERVICE
CAGLIARI

CLIENTE:
TEATRO LIRICO CA FONDAZIONE
VIA CAIO DI S. MARCO 09128 CAGLIARI (CA)

INDIS. COMM. CO20014ELOS 1 2
CO20014ELOS REV.1

N.	DATA	DESCRIZIONE	DISEG.	CONTR.	APPROV.
0	11/06/20	EMESSO PER APPROVAZIONE	P.B.	L.M.	G.R.
1	30/06/20	AS BUILT	P.B.	L.M.	G.R.
2					
3					
4					
5					
6					
7					


REVISIONI

DISEGNI DI RIFERIMENTO


DIMENSIONI (mm)
460x550x260
Base x Altezza x Profond.

CARPENTERIA ABB GEMINI TAGLIA 2
GRADO DI PROTEZIONE IP66
PORTA TRASPARENTE
MATERIALE TERMOPLASTICO
UNA SERRATURA A CHIAVE

FRONTE QUADRO

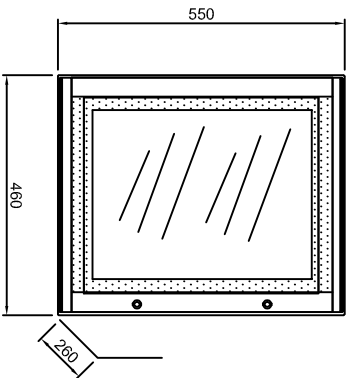


FIANCO

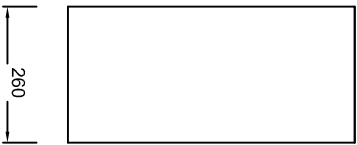


INGRESSO CAVI DAL BASSO
USCITA CAVI DAL BASSO

460

DISPOSIZIONE INTERNA
APPARECCHIATURE



260



DESCRIZIONE:


Q3 - QUADRO SEZIONAMENTO UPS
FORNITURA QUADRI ARENA PARCO DELLA MUSICA
FRONTE QUADRO E DIMENSIONI DI INGOMBRO

Q service S.r.l.
QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI - SERVICE
CAGLIARI


CLIENTE:

TEATRO LIRICO CA FONDAZIONE
VIA CAIO DI S. MARCO 09128 CAGLIARI (CA)

FILE	FOGLIO	SEGUE
CO20014EL03	2	3
INDIS. COMM.	CO20014EL03	REV.1

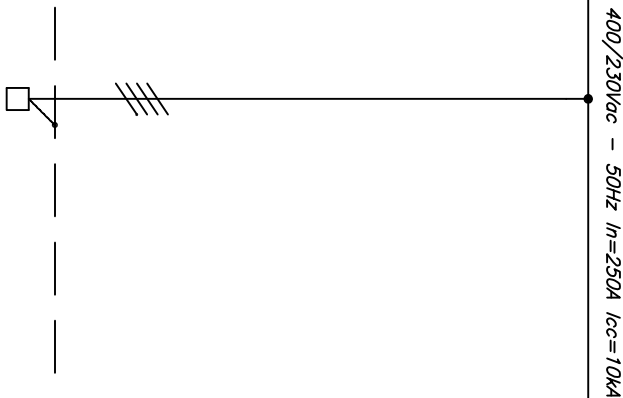[illegible][illegible][illegible]

400/230Vac - 50Hz $I_n=80A$ $I_{cc}=10kA$

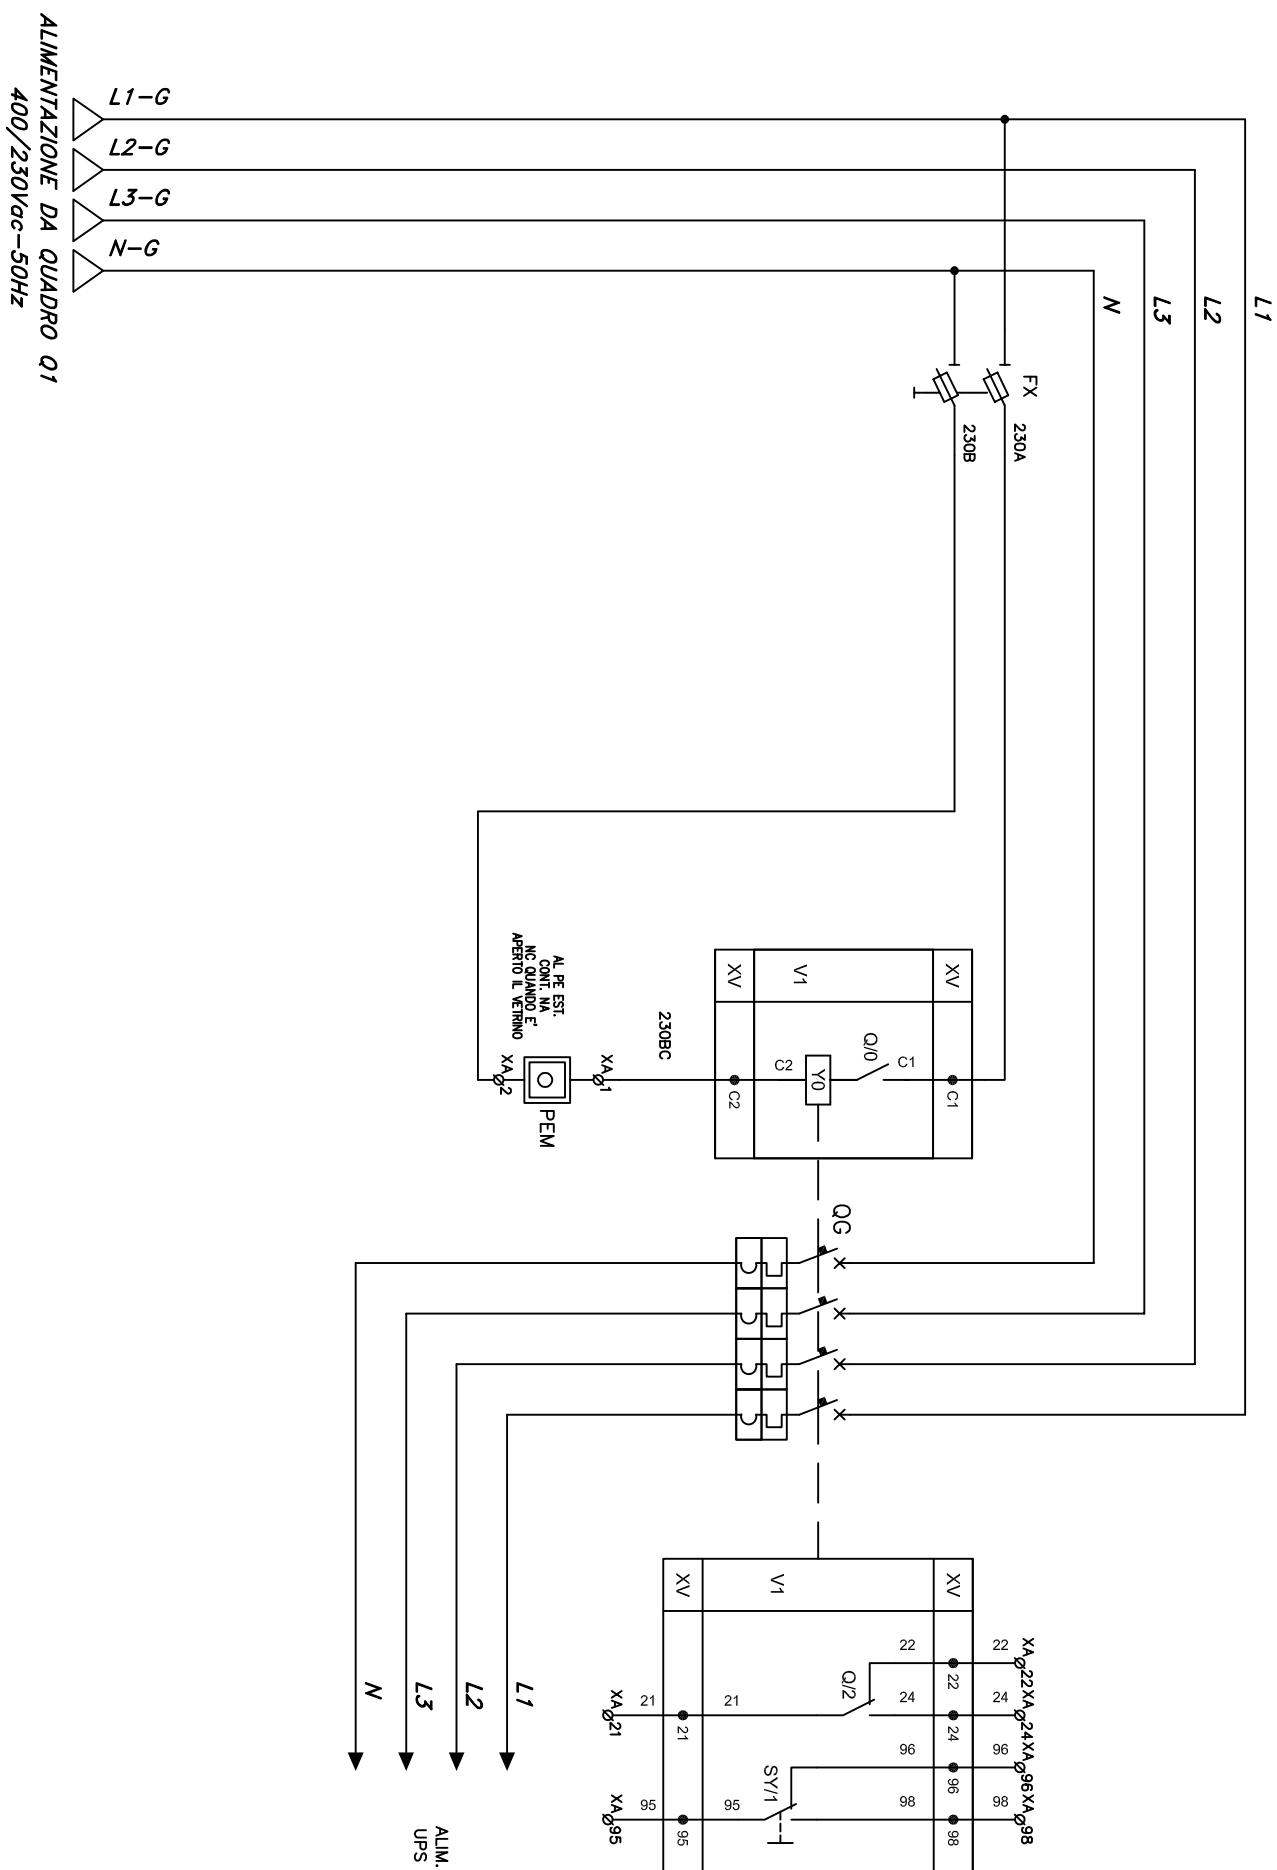

Q3 - QUADRO SEZIONAMENTO UPS
FORNITURA QUADRI ARENA PARCO DELLA MUSICA
SCHEMA MULTIFILARE ARRIVO LINEA

Q service S.r.l.
QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI - SERVICE
CAGLIARI

CLIENTE:
TEATRO LIRICO CA FONDAZIONE
VIA CAIO DI S. MARCO 09128 CAGLIARI (CA)

FILE	FOGLIO	SEGUE
CO20014EL03	4	5

NDIS.
COMM. CO20014EL03 REV.1

Q3 – QUADRO SEZIONAMENTO UPS
FORNITURA QUADRI ARENA PARCO DELLA MUSICA
SCHEMA MORSETTIERE

Q service S.r.l.
QUADRI ELETTRICI – IMPIANTI – SERVICE
CAGLIARI

CLIENTE:
TEATRO LIRICO CA FONDAZIONE
VIA CAIO DI S. MARCO 09128 CAGLIARI (CA)

INDIS. COMM.	FILE	FOGLIO	SEGUE
	CO20014EL03	5	/
CO20014EL03 REV.1			

